חיבור גלאי גז פרופן-בוטן SE233KG (230VAC) וברז לניתוק גז (230VAC)
ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

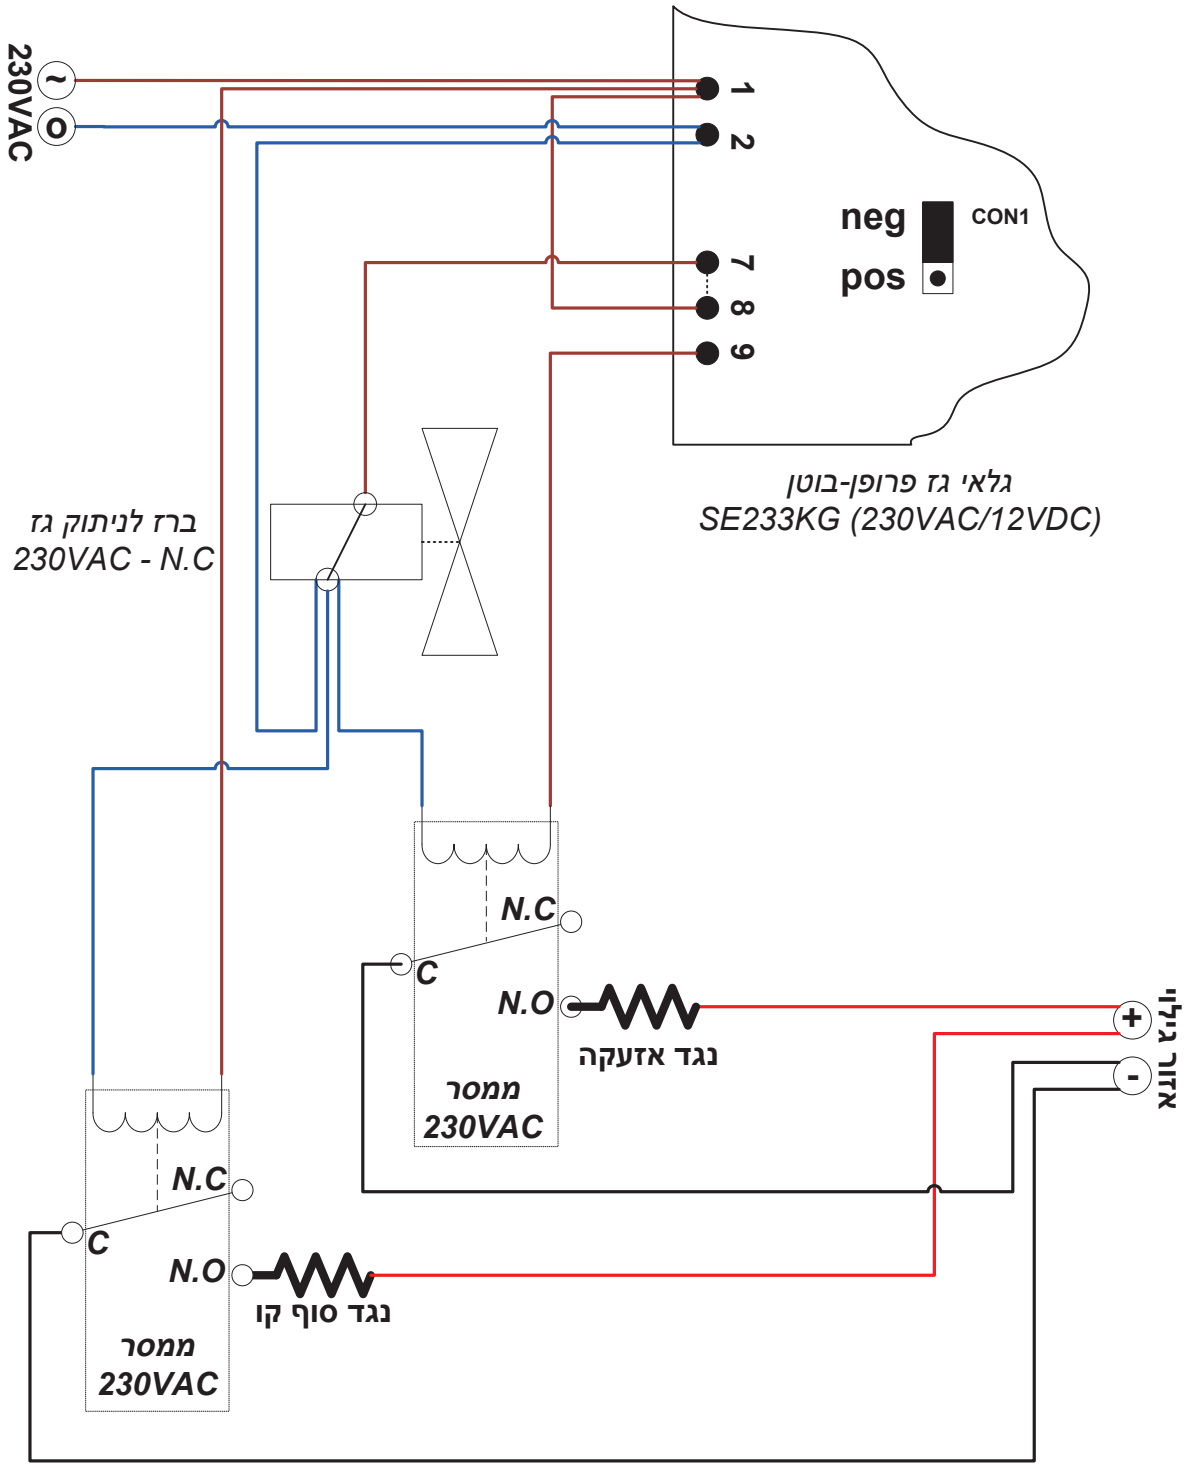

דיווח לבקרת גילוי אש:

- **אזעקה בזמן גילוי גז**
- **תקלה במקרה של ניתוק מקור מתח לגלאי**

יש להתקין את הממסרים בקירבת הגלאי

NEG	POS	
7 8 9	7 8 9	מתח מנותק
7 8 9	7 8 9	מצב תקין
7 8 9	7 8 9	אזעקה