


חיבור גלאי גז פרופן-בוטן (24VDC) SE133KG ודיווח לבקרת גילוי אש (כל הסוגים)

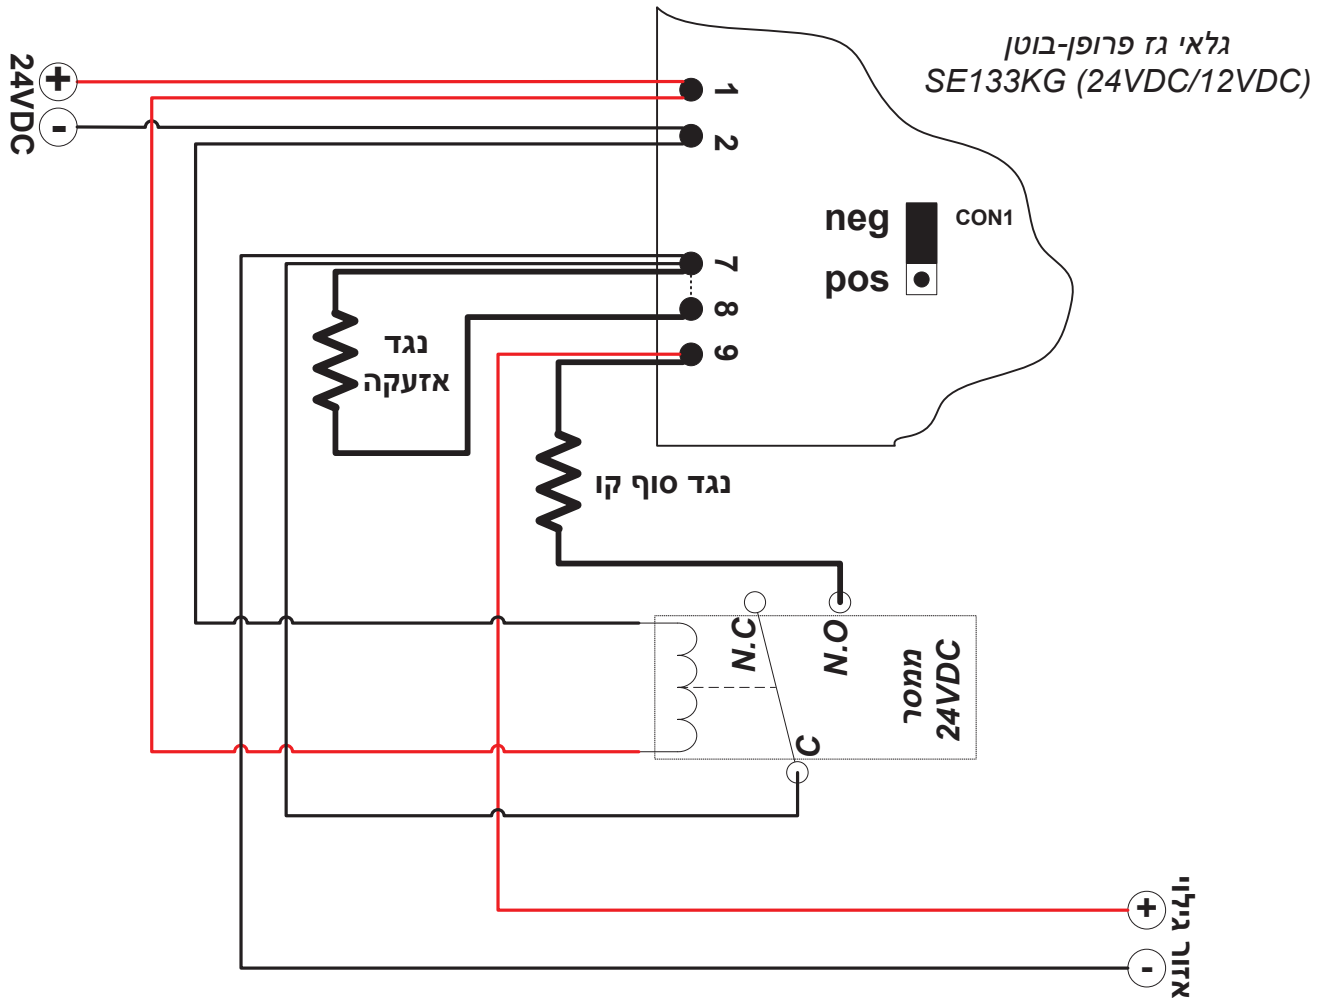

דיווח לבקרת גילוי אש:

- אזעקה בזמן גילוי גז
- תקלה במקרה של ניתוק מקור מתח לגלאי

יש להתקין את הממסר בקירבת הגלאי

NEG	POS	
7 8 9 	7 8 9 	מתח מנותק
7 8 9 	7 8 9 	מצב תקין
7 8 9 	7 8 9 	אזעקה