

תעודת בדיקה מס' 8314308434
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: א.א.פ. טכנולוגיות בע"מ
כתובת: דרך בן צבי 84 תל אביב
תאריך ההזמנה: 17.02.2003
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אזורית מתרחבת עד ל - 8 אזורי גילוי אש וכיבוי בגז מדגם RD6692C "קוגר"
(Cougar 3000) Ver 4ze-06 מתוצרת חברת US-VETCH ישראל. השלמה לדגם FC - 6000 .

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 1994.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק	מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
--	---	---

כללי

יחידת הבקרה נבדקה עם גלאים מדגמים: DO-1101, DT1101, ונוריות סימון דגם DJ-1192 מתוצרת חברת צרברוס (מקסימום 2 נוריות סימון), עם גלאי מדגם US - 269 מתוצרת חברת US - VETCH ונורית סימון אחת בלבד מדגם DJ1192 מתוצרת חברת צרברוס, עם גלאי מדגם OP-320C מתוצרת חברת ALARCOM ונורית סימון מדגם DJ1192 (מקסימום 2 נוריות לגלאי). עם סולנואיד מדגם CS-D2-DN מתוצרת חברת Corporation, עם סולנואיד דגם 486500-001 תוצרת חברת KIDDE, עם סולנואיד דגם PN-570209 מתוצרת PYROCHEM, עם נפצים מדגמים CELANOVA ו- NOBEL ES3024 מתוצרת חברת ENTERPRISES המחברים דרך כרטיס מדגם EX-6222D ועם מנורת "הופעל כיבוי" דגם ES3024 מתוצרת חברת US-VETCH.

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לדרישות התקן

השרת

1. במהלך הבדיקות המזמין סילק ליקויים שנתגלו, יש לוודא שינויים אלו בכל הרכוזות, להלן פירוט השינויים: א: איחוד ספק כוח עם הכרטיס הראשי, ב: שינוי תוכנה לביצוע הגנה ע"י קוד למפסק השתקת צופר (מסמך א.א.פ. מתאריך 19.03.2003 ומסמך א.א.פ. לשינוי תוכנה).
2. הרכוזת אושרה לעבודה עם מצברים עד 7 אמפר שעה.
3. אין לצרוך יותר מ- 300 Ma מכל מוצא צופר שברכוזת.
4. יש לוודא שבכל רכוזת ורכוזת שמפסקי איפוס והשתקת צופר יהיו מוגנים תחת קוד.
5. יחידת הבקרה נבדקה גם כרכוזת לגילוי אש וגם כרכוזת לכיבוי בגז (ארונות חשמל וחללים מאוישים לגז כיבוי בלבד).
6. צופר פינוי יחבור ליחידת הבקרה דרך כרטיס דגם H06221H.

2/..

תאריך הדפסת המסמך: 14.11.2004

שם החותם: יוסי אהרן
תפקידו: בודק

תאריך: _____
חתימה: _____

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות



תאריך: _____
חתימה: _____

תעודת בדיקה מס' 8314308434

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תאור המוצר

על גבי יחידת הבקרה מסומן כלהלן:

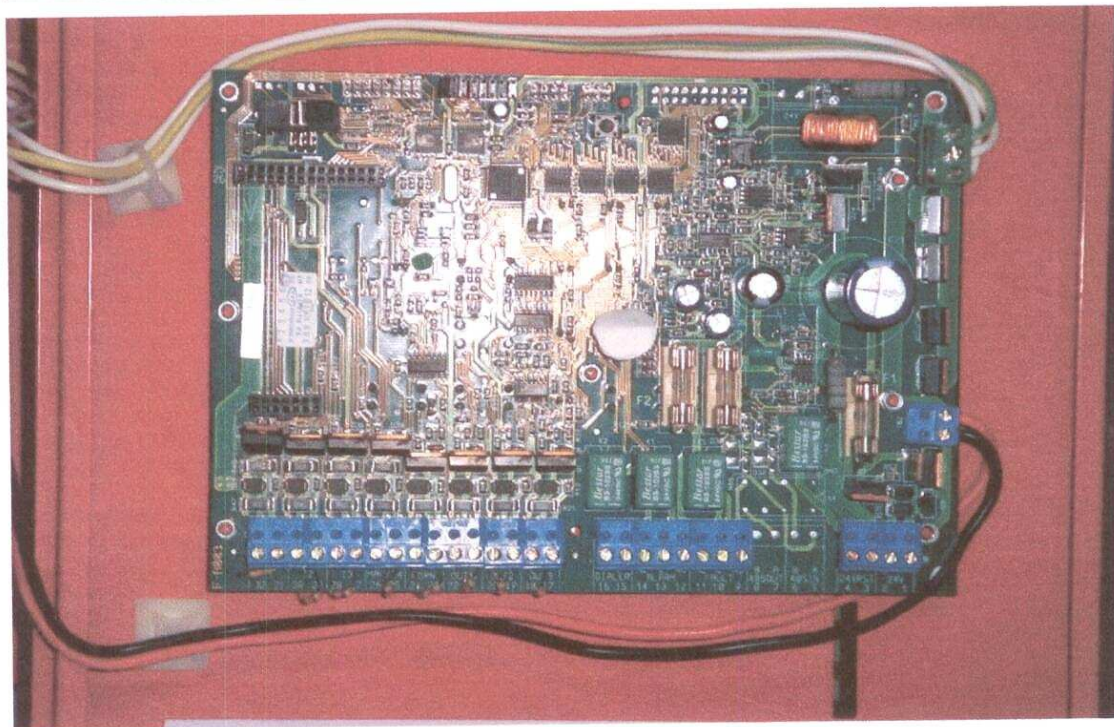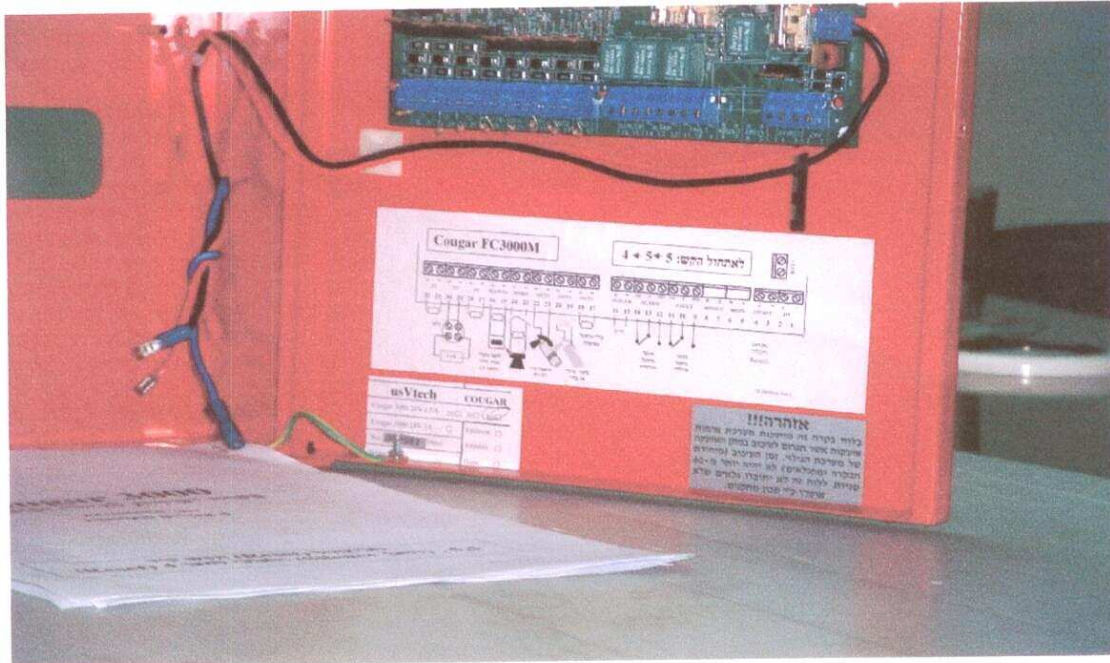

מסמך זה אינו מהווה אישור המוצר או את המידע