

תעודת בדיקה מספר 8612353065
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	א.א.פ טכנולוגיות בע"מ
כתובת:	מרכז פנורמה דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	25/10/2006
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH ליחידת הצתה חשמלית מדגם **N.32 B TEDA AMORCE** (נפץ חברת גרינקס), והתאמה לסולונואיד מדגם 284044 מתוצרת חברת KIDDE

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 4.1 2-3. על פי דרישות ה NFPA-2001
בדיקת התאמה בהתאם לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2. והתאמה לדרישות סעיף 4.1 של ת"י 5210
בדיקת התאמה לדרישות סעיפים 21, 22, 30.3 ו- 31

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס	תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה (ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	תעודה זו מכילה 3 דפים, ויש להשתמש בה במלואה.
--	--	--

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת ההצתה החשמלית ("גפרור חשמלי") מתוצרת חברת גרינקס ובדיקת התאמה לסולונואיד מדגם 284044 מתוצרת חברת KIDDE לרכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH (דגם **2EF - כוללת 2 מוצאי כיבוי, ונוריות חיווי תקלה לאזורי הגילוי**) לביצוע בדיקת הכיבוי נעשה שימוש בכרטיס כיבוי מדגם EX2668D- EOL, במנורת הופעל כיבוי מתוצרת חברת US-VTECH, בצופר פינוי דגם HRN-10-28 מתוצרת חברת US-VTECH ובגלאי עשן מדגם US-269 מתוצרת חברת US-VTECH.

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה להתאמה לנפץ מתוצרת חברת גרינקס, לסולונואיד מתוצרת חברת KIDDE ולדרישות סעיפי התקן שנבדקו

הערות


- א: יחידת הבקרה נבדקה גם לביצוע לכיבוי בחללים**
 ב: גירסת תוכנה של הרכזת FC B9 050922-44, דגם כרטיס ראשי: US- EXT-03-OD -V3
 א. השימוש במחוללי כיבוי בארוסול מיועדים להתקנה בחללים לא מאוישים
 ב. אין תעודה זו מהווה הוכחה להתאמת התקנת מערכת הכיבוי באבקה מקרונית מתוצרת GERENEX לדרישות תקן כלשהו.

תאריך הדפסה: 14/02/2007

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

חיבור קוגר 3000 לביצוע כיבוי בחדר עם סולנואיד KIDDE

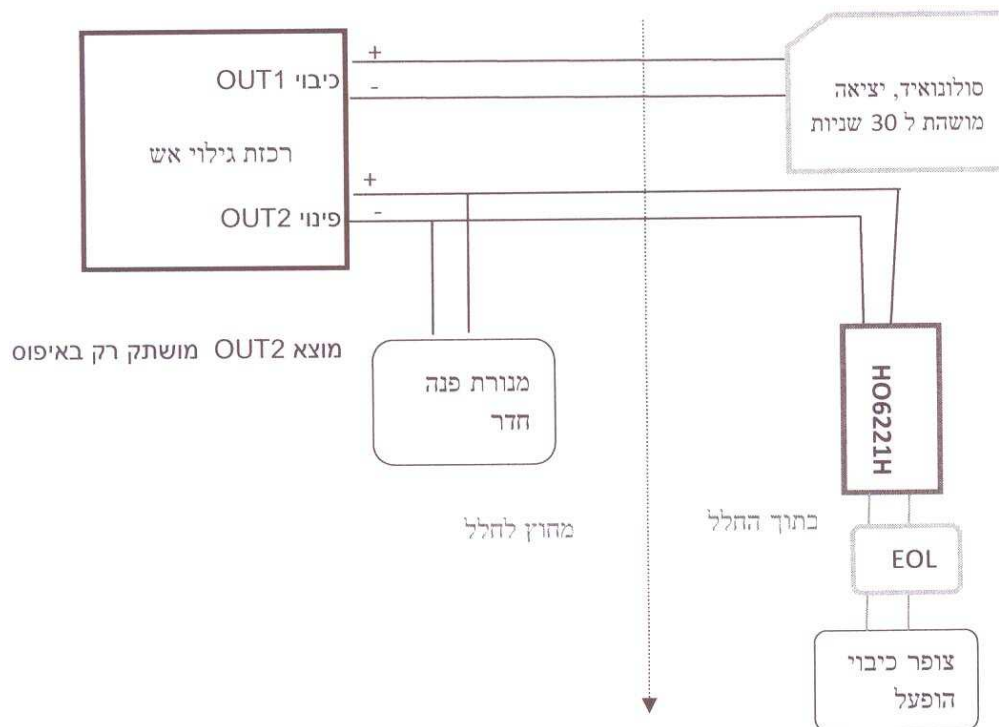

מצב ג'מפרים בהתאם להוראות יצרן

- מגשר 6 במצב ON
- מגשר 7 במצב ON (אזורים 1 ו- 2 מוצלבים)
- מגשר 4 במצב ON (חייב להיות במצב זה)

לחצן כיבוי מחובר לשני האזורים 1 ו- 2 (לפי שרטוט בעמוד 9 עם כרטיס 4D6226X או לפי שרטוט עמוד 10 אין לחבר יותר מסולנואיד אחד למערכת)


מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה מספר 8612353065


דף 3 מתוך 3 דפים

חיבור קוגר 3000 לחיבור עם נפץ GERENEX

חיבור נפץ אחד לרכזת עם כרטיס EX6228D

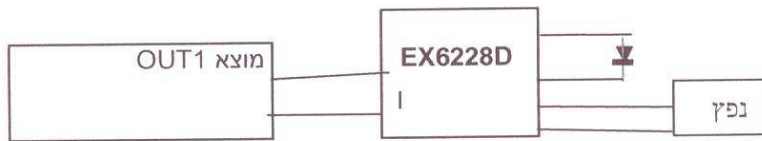

חיבור שרשור עד 3 כרטיסי כיבוי עם 3 נפצים

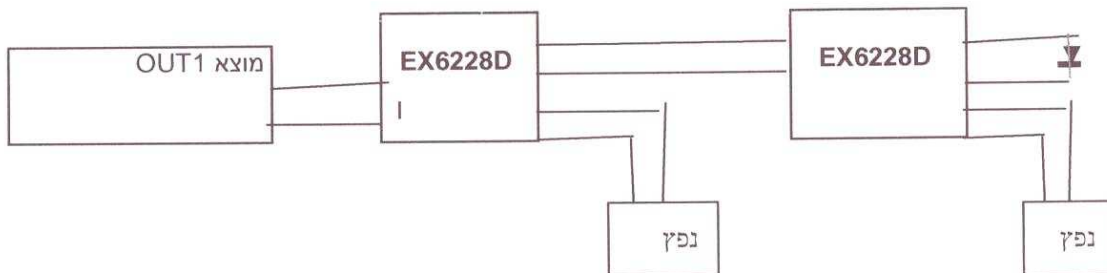

התנגדות נפץ 1.6 אוהם
בוצע חיבור של עד 3 נפצים לכרטיס "מרפסת" מדגם Z-L

אלברט אזולאי
רמ"ד התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן