

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מספר 8612357310
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:
כתובת:
עיר:
תאריך ההזמנה:
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון

עין פקוחה בע"מ
לוחמי הגטאות 39
חדרה
16/01/2008

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH לסולנואיד למערכת כיבוי בגז מדגם P/N DS-0011295 מתוצרת חברת BURSAN תורקיה

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 4.1 2-3. על פי דרישות ה NFPA-2001

מסמך זה בלבד לא
ישמש לשחרור טובין
מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות)
שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס
לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים, ויש
להשתמש בה במלואה.

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין סולנואיד למערכת כיבוי בגז מדגם P/N DS-0011295 מתוצרת חברת BURSAN תורקיה לרכזת גילוי אש מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH

להפעלת הכיבוי נעשה שימוש בכרטיס כיבוי מדגם PD-6223C מתוצרת חברת US-VTECH

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה להתאמה לעבודה עם סולנואיד מדגם P/N DS-0011295 מתוצרת חברת BURSAN ולדרישות סעיפי התקן שנבדקו

הערות

נתוני יצרן הסולנואיד

א: מתח עבודה של הסולנואיד: 21.6 - 26.4 VDC
ב: הספק עבודה: 8.6 עד 12.9 ווט

תאריך הדפסה: 14/02/2007

אלברט אזולאי
ראש מדור התרומות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב


מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מספר 8612357310

דף 2 מתוך 2 דפים

חיבור קוגר 3000 לסולנואיד תוצרת חברת BURSAN

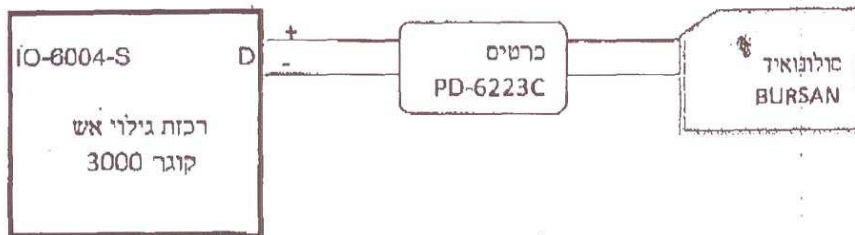

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן