

תעודת בדיקה מספר **8812318651**
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.ו. א.ס.י. טק בע"מ
כתובת:	מרכז פנורמה דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	27/03/2008
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

<p>התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH לנפץ חשמלי מדגם: P/N 70-1651 (G.C.A) מתוצרת חברת FIKE ולסולונואיד דגם: FIRE RASER 02061105 מתוצרת חברת FIKE . יחידות ההפעלה מיועדות לכיבוי בגז מסוג FM-200</p>

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 4.1 2-3. על פי דרישות ה NFPA-2001
--

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה (ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים, ויש להשתמש בה במלואה.

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת ההצתה חשמלית מתוצרת חברת FIKE ובין סולונואיד מדגם: FIRE RASER 02061105 מתוצרת חברת FIKE לרכזת גילוי וכיבוי מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VTECH ,

להפעלת הנפץ מתוצרת חברת FIKE נעשה שימוש בכרטיס מתאם כיבוי מדגם US-EXH5203D
להפעלת סולונואיד מסוג FIRE RASER נעשה שימוש בכרטיס מדגם US-H0622
כרטיס הרחבה מדגם I/06004S מתוצרת חברת US-VETECH

מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה עם נפץ מתוצרת חברת FIKE ולסולונואיד מסוג FIRE RASER ומתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו

הערות

א: מוצא הפעלת הכיבוי מופעל למשך 5 שניות
ב: הנפץ החשמלי מתוצרת חברת FIKE, צורך בהפעלתו כ 0.8 אמפר
ג: בדיקת התאמה לנפץ של חברת FIKE, בוצע רק לנפץ אחד המחובר לרכזת מדגם קוגר 3000

תאריך הדפסה: 24/08/2008

יוסי אהרון


אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן


תעודת בדיקה מספר 8812318651

דף 2 מתוך 2 דפים

חיבור קוגר 3000 לסולנואיד מדגם FIRE RASER

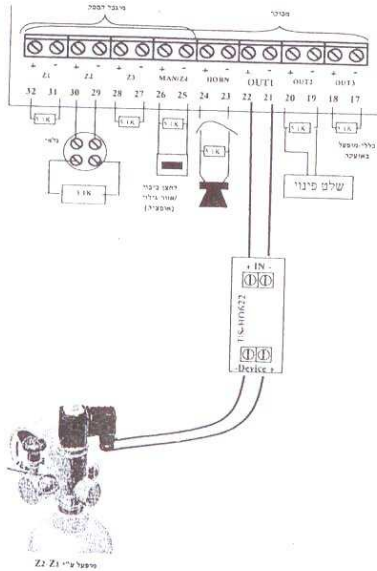

חיבור קוגר 3000 לנפץ מתוצרת חברת FIKE

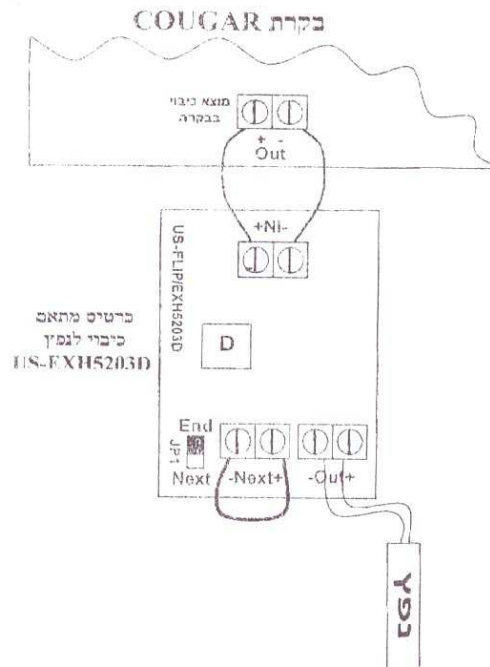

יוסי אהרון

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן