

### פרטי ההזמנה:

שם המזמין: יו אס V וי טק  
כתובת: בן צבי 84  
עיר: תל אביב  
תאריך ההזמנה: 25/03/2010  
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

### בדיקה של:

התאמה כרטיס מדגם US-DET-CAP-1A המיועד להפעלת נפצים לכיבוי בארוסול מדגמים GERENEX ו- ג'-איקס להתאמה עם יחידת בקרה מדגם Cougar 3000S-LCD מתוצרת חברת Us V-Tech

### מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 7.3 של ת"י 5210: "מערכות לכיבוי אש- בארוסולי".

מסמך זה בלבד לא  
ישמש לשחרור טובין  
מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות)  
שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס  
לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין  
להשתמש בה אלא במלואה

### כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידת ההצתה החשמלית ("גפרור חשמלי") מתוצרת חברת גרינקס ו- ג'-איקס המופעלים בעזרת כרטיס מדגם US-DET-CAP-1A לרכזת קוגר 3000 (LCD) מתוצרת חברת US-VTECH

### מסקנה

יחידת הבקרה שנבדקה מתאימה לעבודה עם כרטיס מדגם US-DET-CAP-1A ונפצים מדגמים גרינקס ו- ג'-איקס

### הערות:

א: מקסימום צריכה מהרכזת לא תעלה על 1 אמפר (כולל צריכה הפנימית של הרכזת).



יוסי אהרון  
בודק

אלברט אזולאי  
ראש מדור התרעות

## מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

## תוצאות הבדיקה

חיבור כרטיס מדגם US-DET-CAP-1A עם נפצים מדגמים גרינקס ו- גי-איקס

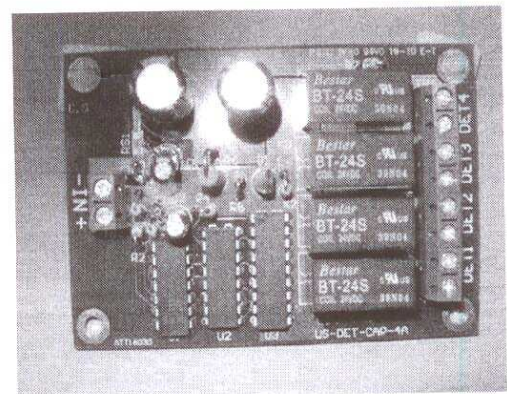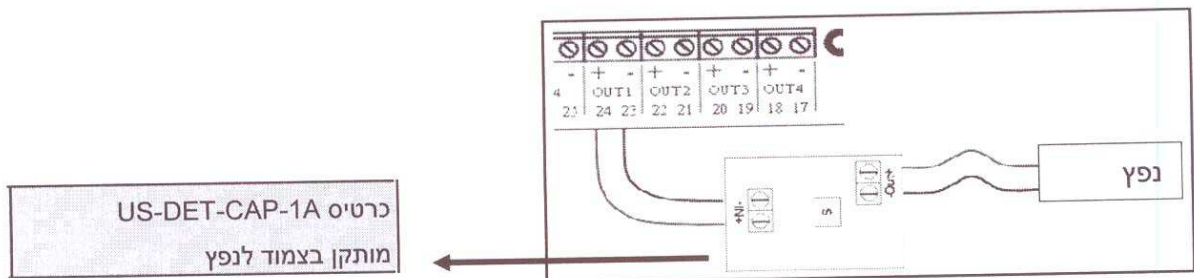

יוסי אהרון  
בודק

אלברט אזולאי  
ראש מדור התרעות

## מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן