



תעודת בדיקה מספ 9352358181
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	י.ו.א.ו.י. טק בע"מ
כתובת:	דרך בן צבי
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	18.08.2013
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין רכזת מכותבת לגילוי וכיבוי מדגם COUGAR 3000A מתוצרת חברת US-VTECH לרשימת הכיבויים המפורטים בטבלה מטה

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות סעיף 4.3.4.1 בהתאם לתקן ישראלי 1597 ובדיקת התאמה לדרישות סעיף 4.1 של ת"י 5210

תעודה זו מכילה 3 דפים, ויש להשתמש בה במלואה.	תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס
--	--	--

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) רכזת מכותבת מדגם COUGAR 3000A לבין רשימת הכיבויים המפורטים בטבלה.

הערות	דגם כרטיס כיבוי	כיבוי דגם	דגם סולונואיד	רכזת
	US211-EHO + 5203S	FIKE	02-11605	COUGAR 3000A
	US211-EHO + 5203S	SPAIN / SAFE/ BURSAN	CEODOUX	
	US211-EHO + 5203S	KIDDE	P/N 284044	
	US211-EHO + 5203S	CERBERUS	DEMA	
	US211-EHO + 5203S	TYCO	TSP	
הערות	דגם כרטיס כיבוי	כיבוי דגם	דגם ארוסול	רכזת
	US211-EHO + US-DET-CAP-1A	GX	GX	COUGAR 3000A
	US211-EHO + US-DET-CAP-1A	GERENEX	GERENEX	
	US211-EHO + US-DET-CAP-1A	FIRE-PRO	FIRE-PRO	

מסקנה

יחידות הבקרה שנבדקו מתאימות לעבודה עם הכיבויים המפורטים בטבלה

שם הבודק: יוסי אהרון

10/11

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: ראש מדור התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן


אופן חיבור רכזת COUGER 3000A לסולנואידים

כרטיס המיועד להתחבר לסולנואיד המפעיל מיכל כיבוי.

- יש להתקין את הכרטיס סמוך לסולנואיד- בקרת הקו הינה עד יציאת הכרטיס בלבד.
- לבקרת הסולנואיד יש להשתמש בכרטיס HO6222-AC

הוראות חיבור כרטיס כיבוי עבור סולנואיד במערכת COUGAR

1. חבר בין מהדקי הכניסה בכרטיס (-IN+) לבין מוצא כיבוי במערכת.
2. חבר את חוטי הסולנואיד ישירות למהדקי היציאה הכרטיס (-Out+).

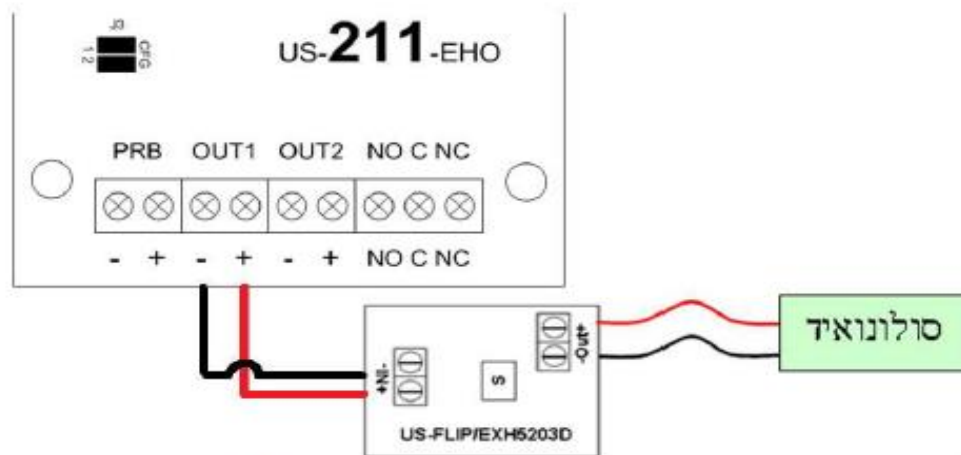

הקפד על קוטביות החיבורים בהתאם לסימונים
אין לחבר נגד קצה קו לכרטיס זה

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן